



תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	:	סאיינט לקת בע"מ
מענו	:	פארק שחק
תאריך ההזמנה	:	22/07/2020

תאור המוצר

Omega LED Emergency Exit Sign, Green, מנורה – מנורות לתאורת חירום		
הדגם הנבדק	:	EXIT-BASIC
היצרן	:	אומגה
ארץ יצור	:	סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך	:	22/07/2020
כמות במדגם	:	1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק טרום ייבוא

התאמה לדרישות התקנים הישראליים ת"י 20 חלק 1-מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, יוני 2018
ת"י 20 חלק 2.22-דרישות מיוחדות- מנורות תאורת חירום, ספטמבר 2009

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק
לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים ואין להשתמש בו אלא
במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים. (טבלה בעמ' 6: מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1) תעודה זו מהווה את אישור הדגם. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין למוצר שהובא לבדיקה על ידו. בדיקת השלמה ל CB Test Certificate מס' SG PSB-LE-02301M1 שבוצעה ע"י מעבדות TUV SUD Singapore, בתאריך 06.03.2020, לפי תקן- IEC 60598-2-1:1979, IEC 60598-2-1:1979/AMD1:1987, IEC 60598-2-22:2014, IEC 60598-2-22:2014/AMD1:2017, IEC 60598-1:2014, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017.
--



תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורת לתאורת חירום,

תוצרת- אומגה , דגם –EXIT-BASIC , ארץ ייצור – סין.

המנורה מיועדת לתאורת חירום באמצעות פס לד, שמוזן ע"י אחת מהאופציות הבאות:

1. ע"י חיבור למתח הבא: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1.2W.

2. ע"י סוללת ליתיום נטענת שלא ניתנת להחלפה במתח של: 1.2V, 1000mAh.

היצרן: Disson, דגם: KRH15/51(AA).

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: Class II

דרגת ההגנה הפנימית מפני אבק ומים : IP40

מעטפת המנורה עשויה פלסטיק.

מידות המנורה בקירוב: רוחב- 31 ס"מ , עומק -4 ס"מ, אורך- 23 ס"מ.

תמונות מצורפות בעמודים הבאים.

תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


מראה כללי



תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


רכיבים

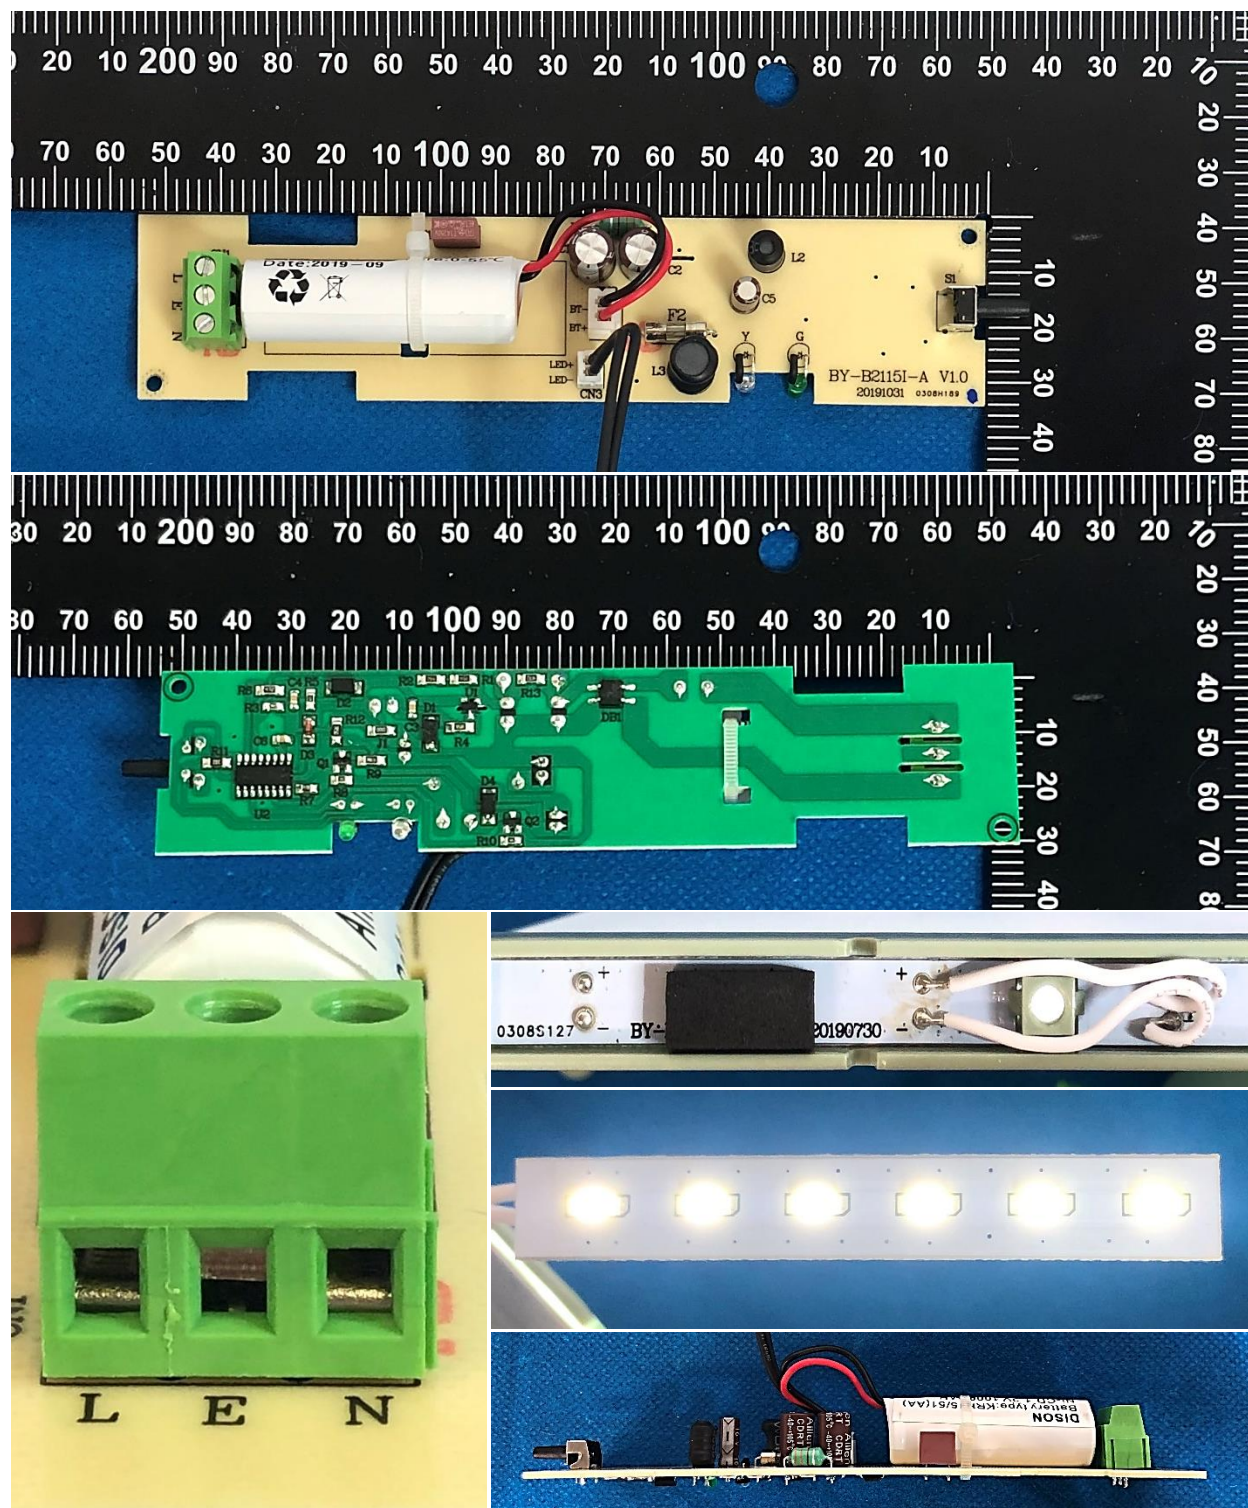

תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

סוללה

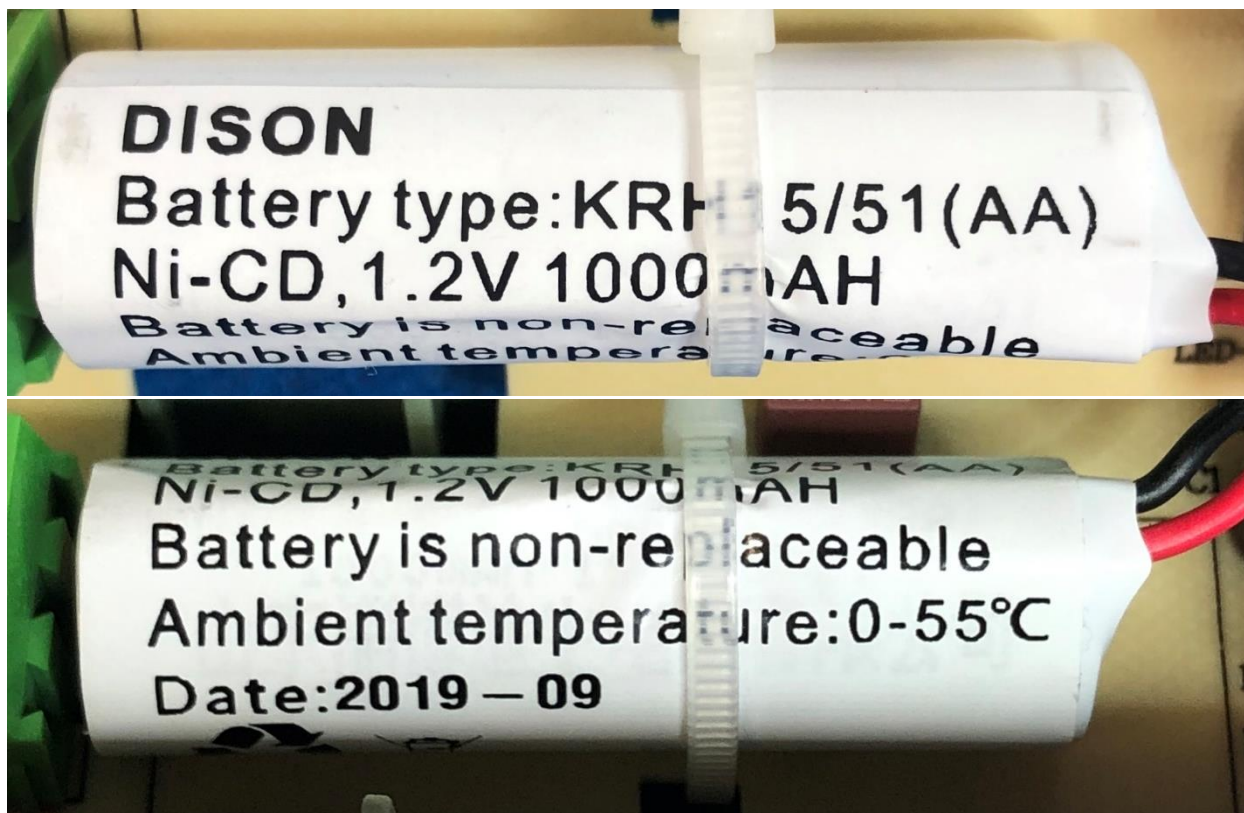

תוויות

LED Emergency Exit Sign	X 1 AEG 180	Model: BY-B2115I	604056
Model: BY-B2115I		QTY: 1PCS	QC: PASS QC05
Mains: AC220-240V 50/60Hz	ta: 0~40 °C	Input: AC220-240V, 50/60Hz	
Lamp Tape: SMD LED White	Charge time: 24H	Power: 1.2W	
Wattage: 1.2W	Non-replaceable battery	N.W.: 0.49kg	
Battery: Ni-CD 1.2V 1000mAh AA		G.W.: 0.63kg	
Emergency Duration: 3 hour		MEAS: 319x46x236mm	

SAYNET

מק"ט: EXIT-BASIC מק"ט יצרן: BY-B2115
היבואן: סאיינט לקת בע"מ כתובת: פארק שחק,
טל: 04-6350680 שם היצרן: אומגה, ארץ ייצור: סין



תעודת בדיקה מס' SKYIMP_SI20.39937

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
22.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק - 0.5 רכיבי מנורות)		מתאים
22.4	מיון מנורות (פרק 2)		מתאים
22.5	סימון (פרק 3)		מתאים
22.6	מבנה (פרק 4)		מתאים
22.7	מרחקי זחילה ומרווחים (פרק 11)		מתאים
22.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא רלוונטי
22.9	ההדקים (פרקים 14, 15)		מתאים
22.10	תיוול חיצוני ופנימי (פרק 5)		מתאים
22.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
22.12	בדיקות קיום ובדיקות התחממות (פרק 12)		מתאים
22.13	עמידות באבק ורטיבות (פרק 9)		מתאים
22.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים
22.15	עמידות בחום, באש ובנתיבות (פרק 13)		מתאים
0.3.203	מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות (בהתאם למוצר)		מתאים
22.17.1	בדיקת מתח הפעלת המנורה בחירום		מתאים

----- סוף תעודת הבדיקה -----