

תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סאינט לקת בע"מ ח.פ. : 513324160
 מענו : ד.נ מנשה, שקד 37862
 תאריך ההזמנה : 2018/05/02

תאור המוצר

מנורת חירום
 הדגם הנבדק : APOLLO-3W-ON מנורת חירום LED/3W
 יצרן : OMEGA
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2018/05/02 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום, מספטמבר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 7 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 תעודה זו מהווה את אישור הדגם.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE
 שהופקה ע"י: Nemko בתאריך: 26/03/2018

TRADE MARK:OMEGA
 MODEL/TYPE:APOLLO-3W-IN, APOLLO-2X3W-IN
 APOLLO-3W-ON, APOLLO-2X3W-ON
 24/03/2018

הבדיקה בוצעה על 4 דגמים שהובאו ע"י נציג היבואן
 ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2018/05/17

תאריך הפקת תעודה

יפית לוי תפקיד מהנדסת בודקת

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 7

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורות חירום

ארץ ייצור - סין.

הדגמים הבאים מיועדים לתאורה בעזרת דיודה פולטת אור (LED)

בהספק כולל של 3W:

APOLLO-3W-ON התקנה צמודת תקרה

APOLLO-3W-IN התקנה שקועה בתקרה אקוסטית

הדגמים הבאים מיועדים לתאורה בעזרת שתי דיודות פולטות אור (LED)

בהספק כולל של 2x3W:

APOLLO-2x3W-ON התקנה צמודת תקרה

APOLLO-2x3W-IN התקנה שקועה בתקרה אקוסטית

המנורות מסוג: | 120 | A | 0 | X | - מנורת חירום עצמאית לא רציפה,

למנורות קיים לחצן בדיקה ידנית

הנורות לא ניתנות להחלפה, משך פעולת החירום - 120 דקות.

קיים מחוון טעינה בצבע ירוק, ומחוון תקלה כתום.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: < II >

דרגת הגנה מפני אבק ומים: IP20.

מידות המנורות בקירוב: קוטר - 130 מ"מ, גובה - 46 מ"מ

מעטפת המנורות עשויות: חומר פלסטי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

המנורות כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) סוללת Li-ion לדגמי ה 3W: דגם - INR18650PS-2000, נתונים טכניים - 3.7Vdc 2000mAh, אושר בבדיקה מספר NCT17037158I1-1 לתקן IEC62133

(2) סוללת Li-ion לדגמי ה 2x3W: דגם - INR18650-2600A, נתונים טכניים - 3.7Vdc 2600mAh

תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 7

אושר בבדיקה מספר UL-62796-DK לתקן IEC62133

(3) ממיר אלק' נושא סימון
הממיר נבדק ב Attachment 3 לתקן IEC61347-2-7

(4) מהדקי זינה תוצרת- Openwise, דגם- 923, מעבדה מאשרת- VDE, נתונים טכניים- 16A, 400V.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.






תמונות מצורפות:



תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953




דף 4 מתוך 7

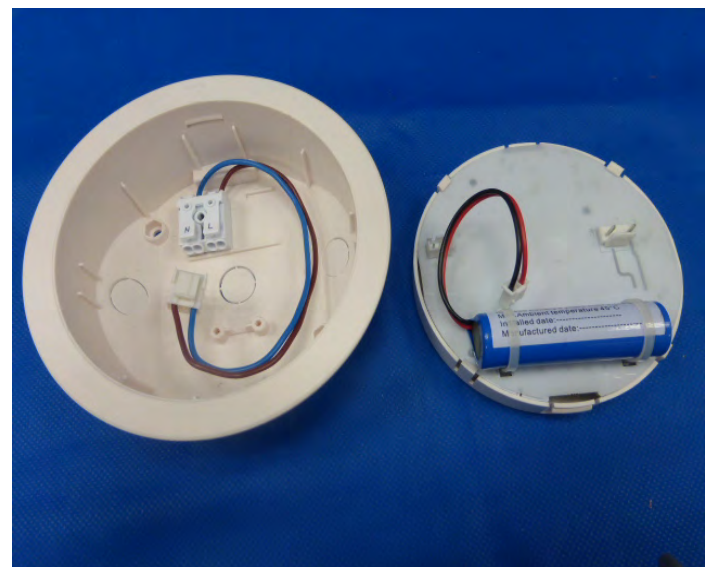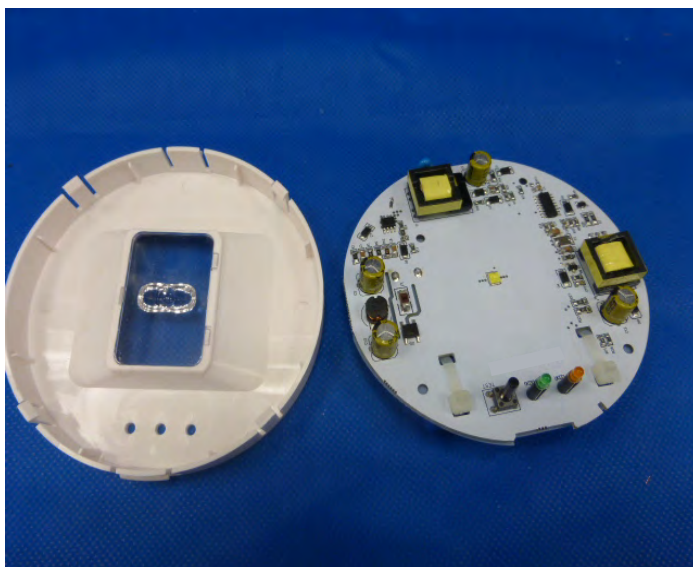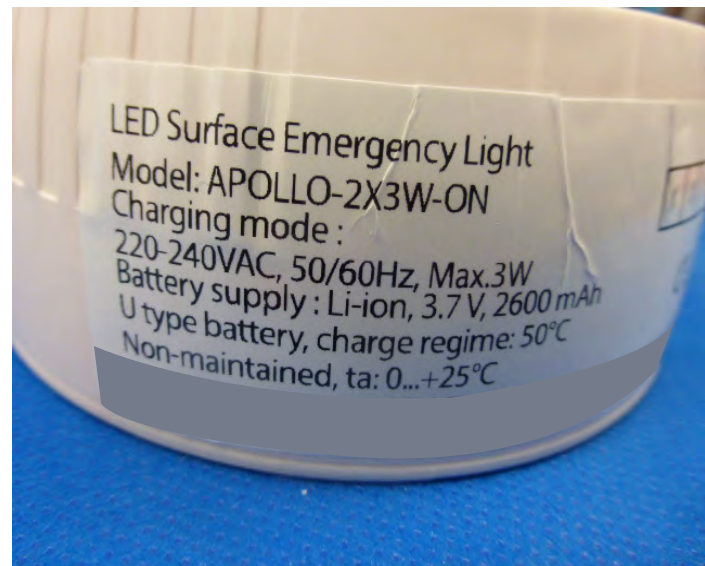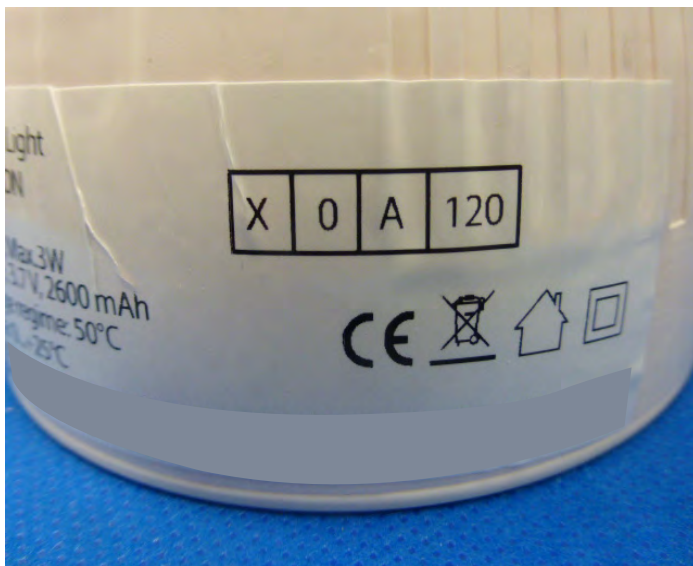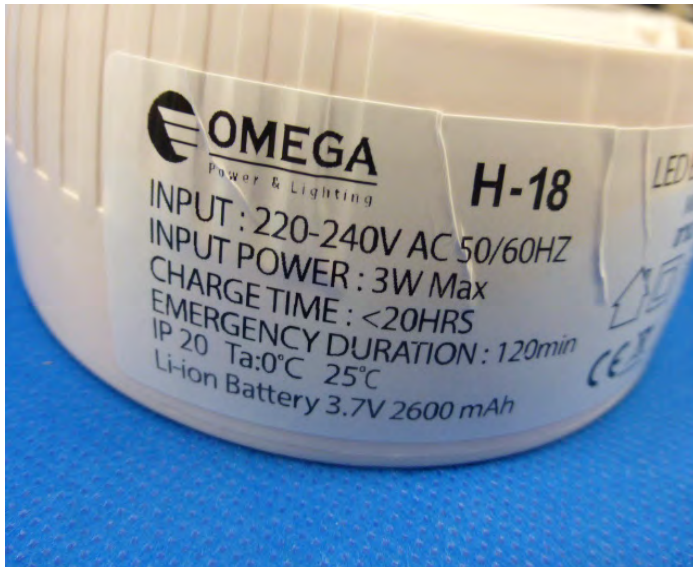

תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 7

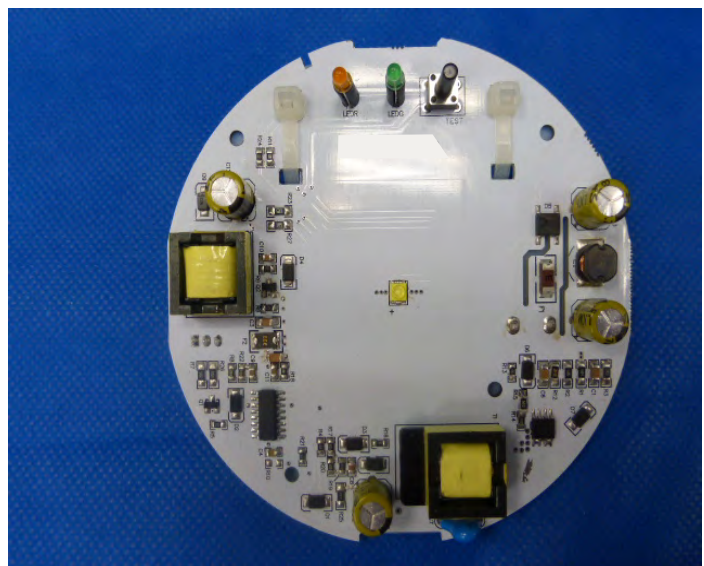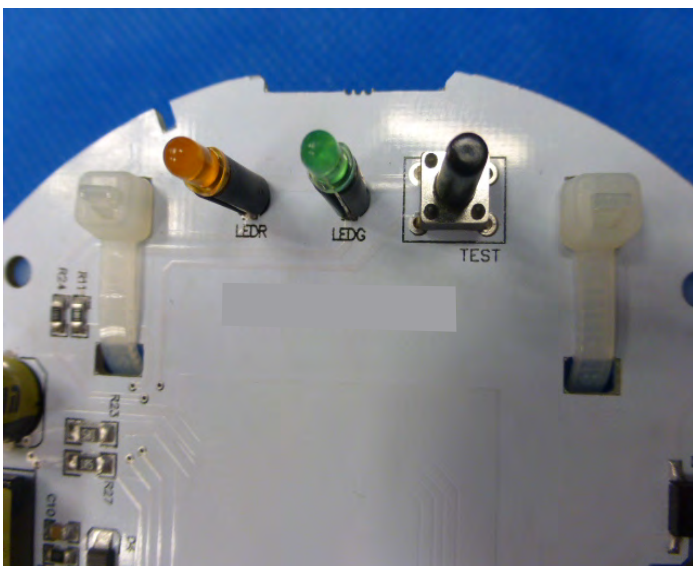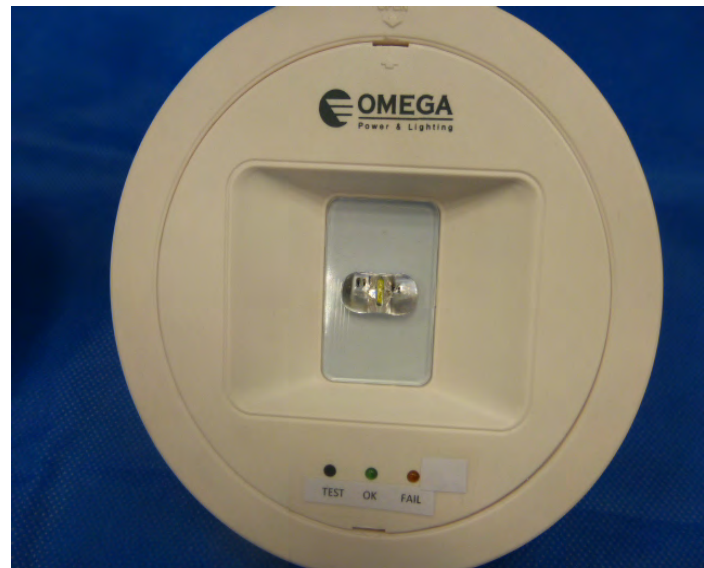

תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 7



תעודת בדיקה מספר 9852379703

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 7

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
22.2	הוראות בדיקה כלליות (סעיף 0.3)		מתאים
22.5	סימון (פרק 3)		מתאים
22.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא ישים
22.10	תיוול פנימי וחיצוני (פרק 5)		מתאים
22.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
22.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים
-	בדיקת התאמת המסמכים לקריטריונים של מסמכי CB TEST REPORT		מתאים
-	בדיקת התאמת המכשיר למכשיר שנבדק ב- CB TEST REPORT		מתאים
-	הכנת תעודת בדיקה לפי נתוני CB TEST REPORT		מתאים

סוף תעודת הבדיקה